

Міністэрства энергетыкі Рэспублікі Беларусь



Министерство энергетики Республики Беларусь



**Дзяржаўнае вытворчае
аб'яднанне электраэнергетыкі
«Белэнерга»
(ДВА «Белэнерга»)**

вул. Шорная, 17, 220004, г. Мінск
тэл.: (017) 218 23 59, факс: (017) 218 26 39
e-mail: belenergo@bel.energo.by
Р/рахунак (IBAN) BY66AKBB30126594900045400000
у ААТ «АСБ Беларусбанк»
ВІС АКВВВУ2Х, УНП 101339243
ОКПО 37472231

20.09.2021 № 12-30/22
На № _____ от _____

☐ ☐ ☐ О направлении анализа
травматизма

ГПО «Белэнерго» направляет для проработки со всем персоналом анализ производственного травматизма в организациях, входящих в состав ГПО «Белэнерго», в 2020 году.

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Заместитель главного инженера

Е.А.Пантелей

**Государственное производственное
объединение электроэнергетики
«Белэнерго»
(ГПО «Белэнерго»)**

ул. Шорная, 17, 220004, г. Минск
тел.: (017) 218 23 59, факс: (017) 218 26 39
e-mail: belenergo@bel.energo.by
Р/счет (IBAN) BY66AKBB30126594900045400000
в ОАО «АСБ Беларусбанк»
ВІС АКВВВУ2Х, УНП 101339243
ОКПО 37472231

Руководителям организаций,
входящих в состав ГПО «Белэнерго»

Анализ травматизма в 2020 году

В 2020 году в организациях, входящих в состав ГПО «Белэнерго» (далее – организации), **20** несчастных случаев, из них **3** групповых, в которых пострадало **27** работников, в том числе **2** со смертельным исходом, **10** потерпевших с тяжелыми последствиями.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (Рис. 1):

- общее количество несчастных случаев уменьшилось на 4 (с 24 до 20 случаев);
- общее количество потерпевших увеличилось на 3 (с 24 до 27);
- количество потерпевших с тяжелыми последствиями уменьшилось на 7 (с 17 до 10);
- количество групповых несчастных случаев увеличилось на 3 (с 0 до 3 случаев);
- количество несчастных случаев со смертельным исходом уменьшилось на 2 (с 4 до 2 случаев).

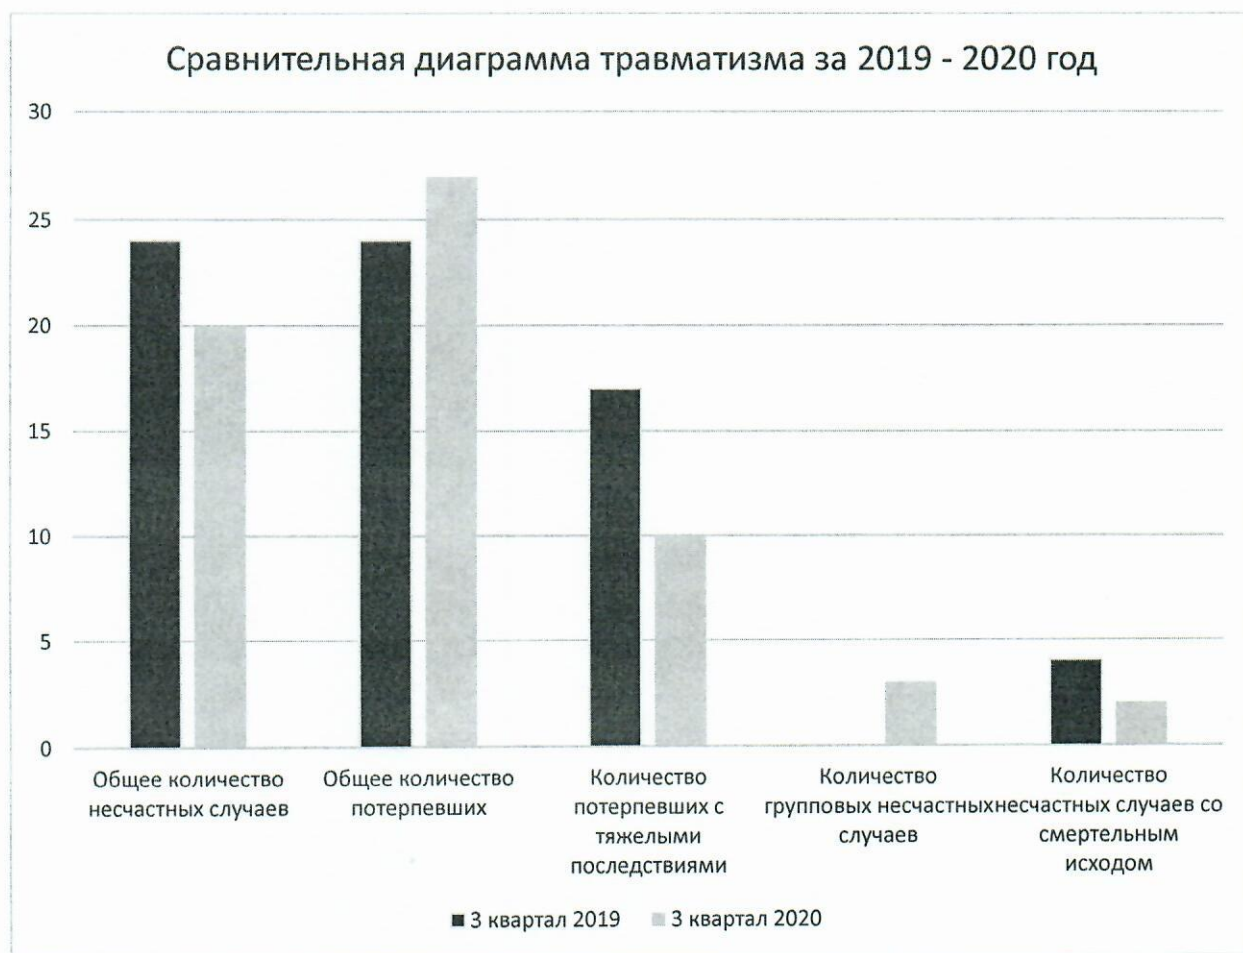


Рис. 1 Сравнительная диаграмма травматизма за 2019 год –2020 год

По видам происшествий несчастные случаи классифицированы как:

- поражение электрическим током (3 случая),
- воздействие экстремальных температур (2 случая),
- воздействие движущихся, вращающихся, разлетающихся предметов, деталей и т.п. (5 случаев),
- падение во время передвижения (2 случая),
- падение пострадавшего с высоты (3 случая),
- наезд на потерпевшего транспортного средства (1 случай),
- взрыв (1 случай),
- повреждения в результате контакта с представителями флоры и фауны (1 случай),
- прочие (травма в результате удара о стекло закрытой двери) (1 случай).

Увеличение количества несчастных случаев в 2020 году в сравнении с 2019 допустили: РУП «Минскэнерго» (с 4 до 6 случаев (1 групповой)), РУП «Могилевэнерго» (с 1 до 2 случаев).

Следует отметить положительную динамику снижения производственного травматизма в РУП «Витебскэнерго» и ОАО «Белсельэлектросетьюстрой» (с 3 случаев до 1), РУП «Белэнергострой» и ЗАО «Белспецэнерго» (с 2 случаев до 1).

Объединения, предприятия, организации	Количество несчастных случаев/потерпевших							
	30 декабря 2020 г.				30 декабря 2019 г.			
	Всего случаев/потерпевших	В том числе потерпевших			Всего случаев/потерпевших	В том числе потерпевших		
		См.	Тяж.	Групп.		См.	Тяж.	Групп.
РУП-облэнерго								
1. РУП «Брестэнерго»	3/4	2		1/2	3	1	2	
2. РУП «Витебскэнерго»	1				3		2	
3. РУП «Гомельэнерго»	1				1		1	
4. РУП «Гродноэнерго»	2/7		2	1/6	2	1	1	
5. РУП «Минскэнерго»	6/7		5	1/2	4		3	
6. РУП «Могилевэнерго»	2				1		1	
ИТОГО	15/22	2	7	3/10	14	2	10	
7.РУП «Белэнергострой» - управляющая компания холдинга	1		1		2		2	
8.ОАО «Белсельэлектросетьстрой»	1				3	2	1	
9.ОАО «БЭМЗ», (ОАО «КЭП»), (РУП «Брестэнерго»)					1			
10. ЗАО «Белспецэнерго»	1		1		2		2	
11. ОАО«Белэлектромонтажналадка»	1		1		1		1	
12. ОАО «Белкотлоочистка»					1		1	
13. РУП «БелАЭС»	1							
ИТОГО	5		3		10	2	7	
Всего по ГПО «Белэнерго»	20/27	2	10	3/10	24	4	17	

Несчастные случаи в 2020 году произошли:

22.01.2020 в филиале «Минская ТЭЦ-3» РУП «Минскэнерго» – расследование завершено, с тяжелыми последствиями;

13.04.2020 в филиале «Барановичиэнергострой» РУП «Брестэнерго» – расследование завершено, без тяжелых последствий;

23.04.2020 в филиале «Барановичские тепловые сети» РУП «Брестэнерго» – расследование завершено, направлено на перерасследование, групповой, один со смертельным исходом, один без тяжелых последствий;

09.05.2020 в филиале «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» – расследование завершено, групповой, с тяжелыми последствиями;

12.05.2020 в филиале «Волковысские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» – расследование завершено, с тяжелыми последствиями;

15.05.2020 в филиале «Минскэнергоспецремонт» РУП «Минскэнерго» – расследование не завершено, с тяжелыми последствиями;

11.06.2020 в филиале «Гродненские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» – расследование завершено, групповой, один с тяжелыми последствиями;

24.06.2020 в филиале «Брестские электрические сети» РУП «Брестэнерго» – расследование не завершено, со смертельным исходом;

26.06.2020 в филиале «Климовичские электрические сети» РУП «Могилевэнерго» – расследование завершено, без тяжелых последствий.

08.07.2020 в филиале «Агрофирма «Лебедево» РУП «Минскэнерго» – расследование завершено, с тяжелыми последствиями;

14.08.2020 в филиале «Могилёвская ТЭЦ-2» РУП «Могилёвэнерго» – расследование завершено, без тяжелых последствий;

19.08.2020 в РУП «Белорусская АЭС» – расследование завершено, без тяжелых последствий;

22.08.2020 в филиале «Управление строительством Минской ТЭЦ-5» РУП «Белэнергострой» – управляющая компания холдинга – расследование завершено, с тяжелыми последствиями;

26.08.2020 в Полоцком отделении филиала «Энергосбыт» РУП «Витебскэнерго» – расследование завершено, без тяжелых последствий;

31.08.2020 в филиале «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго» – расследование завершено, без тяжелых последствий;

17.09.2020 в ОАО «Белэлектромонтажналадка» РУП «Белэнергострой» – управляющая компания холдинга» – расследование не завершено, с тяжелыми последствиями;

04.10.2020 в ЗАО «Белспецэнерго» – расследование завершено, с тяжелыми последствиями;

23.11.2020 в филиале «ПМК-3» ОАО «Белсельэлектросетьстрой» – управляющая компания холдинга – расследование завершено, без тяжелых последствий;

11.12.2020 в филиале «Гомельская ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго» – расследование завершено, без тяжелых последствий;

24.12.2020 филиал «Жодинская ТЭЦ» РУП «Минскэнерго» – расследование не завершено, без тяжелых последствий.

Классификация несчастных случаев, произошедших в 2020 году:

2 несчастных случая со смертельным исходом:

1. 23.04.2020 в филиале «Барановичские тепловые сети» РУП «Брестэнерго». Электрослесарь по ремонту электрических машин 5 разряда Гастило Виталий Геннадьевич 12.07.1970 г.р. (49 лет) и электрослесарь по ремонту электрических машин 5 разряда Василевский Виктор Иванович 31.03.1966 г.р. (54 года). При кантовании демонтированной части ячейки фидера №1000 Гастило В.Г. приблизился монтировкой к концевой разделке 10кВ в кабельном канале которая находилась под напряжением 10кВ со стороны ПС-110 кВ «Северная». Электрослесарь по ремонту электрических машин 5 разряда Василевский Виктор Иванович 31.03.1966 г.р. (54 года) получил ожог левой стороны лица I и II степени.

Согласно Акта расследования №1 и № 2 от 15.07.2020 с виной должностных лиц. Направлен на перерасследование.

2. 26.06.2020 Филиал «Брестские электрические сети» РУП «Брестэнерго» База отдыха «Электрон» Цыплов Юрий Николаевич 26.02.01955г.р. (65 лет), сторож. При приближении автомашины к ограждению базы сторож Цыплов Ю.Н. спустился с площадки осмотра КПП и начал движение вдоль ворот для их открытия и пропуска транспорта на территорию базы. При приближении к ограждению базы автомашина не остановилась, произошел удар в створ распашных ворот. В результате удара пострадавший Цыплов Ю.Н. был сбит с ног и попал под переднее

правое колесо автомашины. В результате наезда получил травмы несовместимые с жизнью.

В настоящее время ведется расследованные несчастного случая.

9 несчастных случаев с тяжелыми последствиями, в которых пострадало 10 работников

1. 22.01.2020 в филиале «Минская ТЭЦ-3» РУП «Минскэнерго» Прудской Сергей Сергеевич, 19.04.1976 г.р. (44 года), начальник смены цеха парогазовых установок при входе на блочный щит управления (рабочее место), открыл дверь и сделав несколько шагов вперед, оступился, подвернул правую ногу под себя и массой своего тела осел на пол. В результате чего получил закрытый перелом обеих лодыжек правой голени со смещением.

Согласно Акта расследования №1 от 07.02.2020 отсутствует вина должностных лиц.

2. 09.05.2020 в филиале «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» в РУСН 6 кВ ГК «Минская ТЭЦ-2». Начальник смены электростанции Сонин Юрий Александрович, 05.02.1973 г.р. (47 лет) и начальник смены электроцеха Сорока Олег Леонидович, 22.12.1987 г.р. (33 года). При проверке совпадения фаз между 1-й и 2-й секциями указателем «УН-КС-1000СЗ» на напряжение 0,4 кВ произошло междуфазное короткое замыкание с возникновением электрической дуги. В результате термического воздействия электрической дуги НСЭ Сорока О.Л. получил термический ожог пламенем электродуги головы, туловища, верхних и нижних конечностей $S=48\%$ (5%)/I-II-IIIАБ степени, ожоговую болезнь, термоинголяционную травму легкой степени: ожог верхних дыхательных путей и находящийся рядом НСС Сонин Ю.А. получил термический ожог пламенем электродуги головы, туловища, верхних и нижних конечностей $S=26\%$ ($\sim 1,5\%$)/I-II-IIIА-IIIБ степени.

Согласно Акта расследования №1,2 от 31.07.2020 отсутствует вина должностных лиц.

3. 12.05.2020 филиал «Волковысские электрические сети» Высоковольтного РЭС РУП «Гродноэнерго» Кузьмин Илья Владимирович, 04.07.1983 г.р. (37 лет), мастер участка первой группы службы подстанций 35 кВ и выше. При выполнении работ на ПС 110 кВ «г.п. Россь» по замене полюсов СВ-110 кВ (тип выключателя ВМТ-110Б) в 20 час. 25 мин. произошло механическое повреждение полюса фазы «С» СВ-110 кВ с громким хлопком, выбросом масла и падением верхнего элемента колонны

с фарфоровым изолятором с высоты (около 5,5 м). Во время падения элемента выключателя мастер участка Кузьмин И.В., который находился на площадке обслуживания у привода выключателя (0,6 м), упал на край фундамента ячейки СВ-110 кВ (0,55 м) и кабельный канал (0,2 м). В результате получил политравму, черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней тяжести, перелом затылочной кости, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, ушибленную рану позвонков, сдавление грудной клетки, закрытые компрессионные переломы позвонков шейного и грудного отделов позвоночника.

Согласно Акта расследования №1 от 16.10.2020 отсутствует вина должностных лиц.

4. 15.05.2020 филиал «Минскэнергоспецремонт» РУП «Минскэнерго». Подсобный рабочий Кезик Виталий Сергеевич 22.12.1987 г.р. (32 года). При передвижении по перекрытию, под собственным весом Кезика В.С. произошел излом перекрытия, вследствие чего работник упал на бетонный пол с высоты примерно 3,9 м. Получил закрытый компрессионный перелом позвоночника.

В настоящее время ведется расследованные несчастного случая.

5. 11.06.2020 в филиале «Гродненские электрические сети» РУП «Гродноэнерго», на ПС-330 кВ «Гродно» групповой несчастный случай на производстве. Мулярчик Александр Николаевич, 29.08.1972 г.р. (47 лет), электрослесарь по ремонту оборудования распреустройств, 4 разряда, Тодорович Вадим Иванович, 18.02.1986 г.р. (53 года), электрослесарь по ремонту оборудования распреустройств, 4 разряда, Матиевич Дмитрий Владимирович, 14.07.1979 г.р. (40 лет), начальник электроподстанции 330 кВ «Гродно», Семенчук Евгений Александрович, 02.03.1994 г.р. (25 лет), мастер производственного участка, Адаменко Никита Сергеевич, 20.12.1998 г.р. (21 год), электрослесарь по ремонту оборудования распреустройств, Павличенко Руслан Николаевич, 09.01.1991 г.р. (29 лет), электрослесарь по ремонту оборудования распреустройств. Во время производства работ, в 13ч. 55мин., произошел взрыв в технологическом помещении вспомогательного оборудования СК-50. В результате взрыва потерпевшие получили взрывные травмы, термические ожоги, головы, шеи, туловища, верхних конечностей различной степени. Степень тяжести Мулярчика А.Н. относится к тяжелой, степень тяжести остальных пострадавших не относится к тяжелой.

Согласно Актов расследования №1,2,3,4,5,6 от 14.08.2020 с виной должностных лиц.

6. 08.07.2020 Агрофирма «Лебедево» РУП «Минскэнерго» Монида Сергей Петрович 15.07.1973 г.р. (47 лет) тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства 2 класса автогаража инженерно-технической службы.

Монид С.П. выполнял работы по подкашиванию трав вблизи деревни Черчёново на тракторе МТЗ 3522 агрегатированном с косилкой КМР 9. При завершении работы Монид С.П. вышел из трактора, так как не сложилась в транспортное положение правая косилка (заклинило цилиндр), оступился на подножке трактора и почувствовал резкую боль в районе голеностопа левой ноги. Диагноз – открытый перелом дистального метоэпифиза левой ноги.

Согласно Акта расследования №1 от 06.08.2020 отсутствует вина должностных лиц.

7. 22.08.2020 филиал «Управление строительством Минской ТЭЦ-5» РУП «Белэнергострой»-управляющая компания холдинга» Палазник Алексей Геннадьевич, 1975 г.р. (45 лет), изолировщик на термоизоляции 2 разряда.

Палазник А.Г. по заданию руководителя работ осуществлял покраску трубопроводов грунтовочным составом при помощи пневматического краскопульта. Когда в контейнере для краски закончился покрасочный материал, Палазник А.Г. стал спускаться по приставной лестнице с лесов, держа в одной руке «пистолет» краскопульта со шлангом, а другой рукой держась за лестницу. Потеряв равновесие, не смог удержаться за лестницу и упал с высоты примерно 1,2 метра на бетонное основание пола правым боком, подвернув под себя ногу, получив закрытый перелом проксимального метаэпифиза правой б/берцовой кости со смещением отломков.

Согласно Акта расследования №1 от 08.10.2020 с виной должностных лиц.

8. 17.09.2020 филиал ОАО «Белэлектромонтажналадка» РУП «Белэнергострой» - управляющая компания холдинга» Пучинец Иван Николаевич, 07.03.2001 г.р. (19 лет), электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям третьего разряда.

Пучинец И.Н. при фиксации кабеля стяжками дотронулся до открытых токоведущих частей находящихся с тыльной стороны панели собственных нужд 5 секции ЗРУ-10кВ, ПС «Дубеи». В результате чего получил электротравму, электроожог 1-5 пальцев левой кисти 2-3аб 4 степени.

В настоящее время ведется расследование несчастного случая.

9. 04.10.2020 ЗАО «Белспецэнерго» Короткевич Александр Брониславович, 16.04.1971 г.р. (49 лет), кислотоупорщик-гуммировщик.

При производстве пескоструйных работ, находясь внутри печи, Короткевич А.Б. зацепился шлангом от пескоструйного аппарата за выступающие части поверхности печи (наварены анкера для крепления футеровки), не удержал в руках шланг вместе с пескоструйным соплом, при падении шланга произошло попадание струи песка потерпевшему на подреберную часть тела. Потерпевший получил проникающее ранение правой половины грудной клетки, открытый пневмо-гемоторакс справа, подкожную эмфизему, перелом 6 ребра справа.

Согласно Акта расследования №1 от 19.11.2020 с виной должностных лиц.

6 несчастных случая без тяжелых последствий:

1. 13.04.2020 филиала «Барановичиэнергострой» РУП «Брестэнерго» плотник 5-го разряда Королёв А.В. 1962 г.р. (58 лет). В этот момент машинист крана автомобильного Турецких П.М. начал производить подъем застропованного фундамента Ф9-7.5, при отсутствии команды со стороны стропальщика Малушина В.В., что привело к удару поднимаемого груза по правой ноге в районе голени плотнику Королеву А.В., что привело к открытому винтообразному перелому средней трети правой берцовой кости и средней трети малоберцовой кости со смещением.

Согласно Акта расследования №1 от 24.04.2020 с виной должностных лиц.

2. 26.06.2020 филиал «Климовичские электрические сети» РУП «Могилевэнерго» Сазонов Константин Васильевич 31.05.1995 г.р. (25 лет), мастер участка службы подстанций. При подготовке рабочего места по бланку переключений №397/449 на заземление СШ-10кВ и отходящих ВЛ-10кВ ПС-110/35/10кВ «Заходы» мастер участка службы подстанций Сазонов К.В. в ячейке ВМ ВКЛ №504 и приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям. В результате возникшей электрической дуги получил электротравму 1 степени, электроожог правой кисти, предплечья и правой лопатки 2-3 ст. до 1,5%.

Согласно Акта расследования №1 от 10.07.2020 отсутствует вина должностных лиц.

3. 14.08.2020 филиал «Могилевская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго», котло-турбинный цех, Турин Алексей Игоревич, 21.08.1994 г.р. (26 лет), машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда КТЦ.

14.08.2020 года машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда КТЦ Турин Алексей Игоревич в соответствии с должностными

обязанностями выполнял обход оборудования, согласно маршрутной карте, утвержденной главным инженером филиала 26.10.2018. В 17 часов 15 минут находясь на отметке 16.0 м турбинного отделения ряд Б-В оси 6-7, решил убедиться в достаточности принятых мер по предотвращению попадания воды из течи коллектора дренажей деаэраторов 0,6 МПа (дефект выявлен 14.08.2020 и внесен в журнал дефектов турбинного отделения КТЦ) на крышу центрального теплового щита, находящегося ниже по уровню, для чего он встал на проходящий на уровне пола площадки обслуживания трубопровод перелива деаэратора 0,6 МПа и перенес массу тела на стационарное ограждение площадки. Под тяжестью веса его тела произошел излом верхнего горизонтального элемента перильного ограждения в результате чего Турин А.И. потерял равновесие и упал на вентиляционный короб ЦТЩ-1, проложенный по крыше помещения машинистов-обходчиков котельного отделения (перепад высот 3 метра), получив ушибленные ссадины правого и левого коленного суставов, ушибы правого плечевого сустава и поясничного отдела позвоночника.

Согласно Акта расследования №1 от 06.08.2020 отсутствует вина должностных лиц.

4. 19.08.2020 ГП «Белорусская АЭС» Бабойть Елена Станиславовна, 15.01.1985 г.р. (35 лет), повар 4 разряда отдела организации питания. В 14 часов 10 минут при передвижении из кабинета начальника отдела организации питания через фойе в обеденный зал на рабочее место, не заметив закрытую стеклянную дверь ударила очками для зрения о стекло двери. В результате удара оправой очков получила перелом носа без смещения.

Расследование завершено Акт Н-1 от 28.08.2020 отсутствует вина должностных лиц.

5. 26.08.2020 филиал «Энергосбыт» РУП «Витебскэнерго», Полоцкое отделение Черникова Анастасия Игоревна 20.05.1999г.р. (20 лет), контролер.

25.08.2020 в 8 часов 30 минут ведущим инженером Полоцкого отделения Муха НВ. было выдано задание и проведен целевой инструктаж по охране труда контролеру Черниковой А.И. на контрольную проверку правильности расчетов за потребленную электроэнергию, согласно маршрутному листу №139-М от 25.08.2020, в соответствии с которым Черниковой ХИ. было необходимо осуществить контрольную проверку в период с 25.08.2020 по 08.09.2020 у 222 абонентов.

26.08.2020 в 9 часов 45 минут Черникова А.И. приступила к выполнению обхода согласно маршрутному листу №139-М от 25.08.2020. После контроля 5-ти абонентов в течении текущего дня, в 15 часов 55 минут

при посещении очередного бытового абонента, расположенного по адресу: г.Полоцк, ул. Луговая, д. 10а, Черникова А.И., войдя на территорию частного домовладения, подверглась нападению собак. В результате чего получила множественно укушенные рваные раны: теменно-затылочной, теменно-височной области слева, правого и левого предплечья, левого плеча, правой голени, области спины, правой щеки, травматическую экстракцию 12 зуба.

Расследование завершено Акт Н-1 от 07.09.2020 отсутствует вина должностных лиц.

6. 31.08.2020 филиал «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго», «Клецкий РЭС» Лысанович Сергей Анатольевич, 13.09.1980 г.р. (39 лет), электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда. Бригада Клецкого РЭС по наряду-допуску №782 выполняла работы по установке подставной ж/б опоры № 9А (тип – СВ 9,5) с помощью бурильно-крановой машины. В 11 часов 26 минут бригада приступила к разгрузке ж/б опоры. В 11 часов 39 минут в момент подъема с платформы тракторного прицепа опора стала смещаться в сторону забора потребителя, выполненного из металлопрофиля. Стропальщик Шаров С.А. с помощью веревочной оттяжки, зацепленной за опору, не смог погасить инерцию горизонтального движения опоры массой 750 кг. В этот момент, пострадавший, производитель работ Лысанович С.А., для предотвращения дальнейшего движения опоры в сторону забора, самовольно проник в зону погрузо-разгрузочных работ и попытался правой рукой остановить ее. При контакте опоры с металлическим профилем забора, произошло защемление кисти правой руки пострадавшего. В результате чего он получил резано-рваную рану тыла правой кисти с повреждением сухожилий разгибателей 1-5 пальцев правой кисти.

Расследование завершено Акт Н-1 от 25.09.2020 отсутствует вина должностных лиц.

7. 23.11.2020 филиал «ПМК-3» ОАО «Белсельэлектросетьстрой» – управляющая компания холдинга Шаховский Вадим Николаевич 01.04.1985 г.р. (35 лет), электромонтером-линейщиком 3-го разряда.

В 12 часов 20 минут бригада приступила к разгрузке прицепа Купава. При подъеме прицеп зацепился прицепным устройством за раскаточную тележку. Для его освобождения Шафранский Н.Н. зацепил стропом за прицепное устройство прицепа, спускаться с полуприцепа Шафранский Н.Н. и Шаховский В.Н. не стали. Смигельский В.Б., начал подъем прицепного устройства прицепа, при нахождении стропальщиков в опасной зоне производства работ. Прицепное устройство освободилось, прицеп покати́лся и придавил ногу Шаховского В.Н. к стойке левого борта

полуприцепа. Шафранский Н.Н. видя произошедшее оттянул прицеп за прицепное устройство в сторону, тем самым освободил ногу Шаховского В.Н. В результате чего он получил резаную рану нижней трети правой голени с частичными повреждением ахиллова сухожилия.

Расследование завершено Акт Н-1 от 16.12.2020 отсутствует вина должностных лиц.

8. 11.12.2020 филиал «Гомельская ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго» Карловский Денис Александрович 13.04.1994 г.р., электромонтёр по обслуживанию электрооборудования электростанций 5-го разряда.

В 09 часов 30 минут после установки выдвижного автоматического выключателя АЗ794С в ремонтное положение в ячейке №5В «1402Н» секции 14Н РУСН-0,4 кВ №1 ОВК (секция типа КТПсн-0,5Н) и вывешивания плаката безопасности «Не включать работают люди», электромонтер 5 разряда Карловский Д.А. перешел на тыльную сторону обслуживания секции и ошибочно подошел к кабельному отсеку №9В «1405Н» секции 14Н для установки переносного защитного заземления. После присоединения струбцины переносного заземления к заземляющей шине в кабельном отсеке 9В, Карловский Д.А. без проверки отсутствия напряжения и применения средств индивидуальной защиты рук (перчаток от термического воздействия электродуги и электроизолирующих перчаток), коснулся зажимом переносного заземления фазной шины отсека. При возникшем коротком замыкании, от возникшей электрической дуги, получил термический ожог пламенем вольтовой дуги лица, кистей S 3% (0,5%)/ I-II-III АБ.

Расследование завершено Акт Н-1 от 17.12.2020 отсутствует вина должностных лиц.

9. 24.12.2020 филиал «Жодинская ТЭЦ» РУП «Минскэнерго», «Котлотурбинный цех», Вдовин Никита Дмитриевич, 17.01.2000 г.р. (19 лет), машинист топливоподачи 3-го разряда.

15 час. 00 мин. после проведения обхода и осмотра оборудования, он приступил к уборке площадки от торфяной и древесной пыли. В нарушение инструкции по охране труда, при выполнении уборки площадки щеткой сметал торфяную и древесную пыль, в самовольно открытый им ремонтный лючок шнеков подвижного дна топлива котла ст. № 11, который находится непосредственно на самой площадке. При сметании торфяной и древесной пыли, из лючка произошел выброс пламени, что привело к термическому ожогу лица, левой височной области, обеих предплечий 1-2 степени, S 7%.

В настоящее время ведется расследование несчастного случая.